

OBORONSTAL.RU

УДК 62-589.73-2:629,7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11048-85

На 3 страницах

Взамен ОСТ 1 11048-73

НАКОНЕЧНИКИ Конструкция и размеры

ОКП 75 9569 3350 07

Распоряжением Министерства от 9 июля 1985 г.

№ 298-65

дата введения 1 июля 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на наконечники, применяемые в упорных колодках, лестницах и стремянках.
2. Конструкция, размеры и коды ОКП наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

В-6 04.598 94 Момова 06.12.94 МЧ

Издание официальное


ГР 8357678 от 20.08.85

Перепечатка воспрещена



№ изм.	1
№ изв.	12245
Инд. № дубликата	660
Инд. № подлинника	

6,3 / (✓)

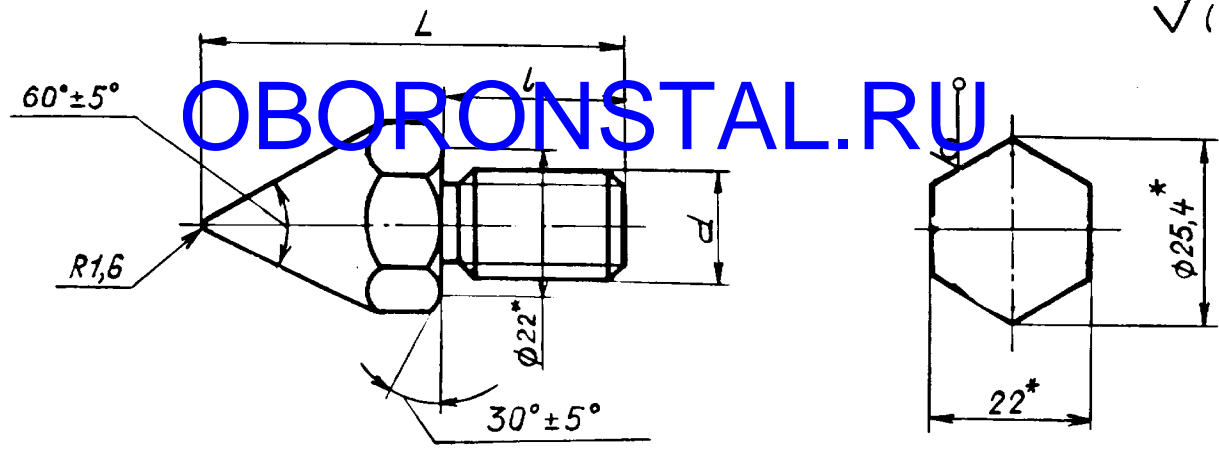

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	L	l	d	Масса, кг
1	75 9569 3351 06	60	25	M16x1,5-6e	0,070
2	75 9569 3352 05	45	15	M10x1-6e	0,050

3. Материал: сталь 30ХГСА ТУ 14-1-950-86.
4. Термическая обработка^{**}: 35,5 . . . 40,5 НRC₉. Группа контроля 4 ОСТ 1 00021-78.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
6. Проточка тип 1 и фаска резьбы - по ОСТ 1 00010-81.
7. Покрытие: Кд9.хр.^{**}
8. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения наконечника типоразмера 1:

Наконечник 1-ОСТ 1 11048-85

* Размер для справок.

** По действующему в отрасли документу.

№ изм.	1
№ изв.	12245

Инв. № дубликата	660
Инв. № подлинника	

