

OBORONSTAL.RU

УДК 629.7.042.2:683.36

Группа Д15

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

11

СТВОРКИ Конструкция и размеры

ОСТ 1 11179-77
ОСТ 1 11180-77

На 4 страницах

Взамен ОСТ 1 11179-73

ОСТ 1 11180-73

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 28 сентября 1977 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 июля 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящие стандарты распространяются на створки для петель.
2. Конструкция и размеры створок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

КОС-3722
8/6 КОС-776

Издание официальное

ГР 8049284 от 20.10.77

Перепечатка воспрещена


№ изм.	1	2	3
№ изв.	8836	9197	12408

Инд. № дубликата	3355
Инд. № подлинника	

OBORONSTAL.RU



Развертка

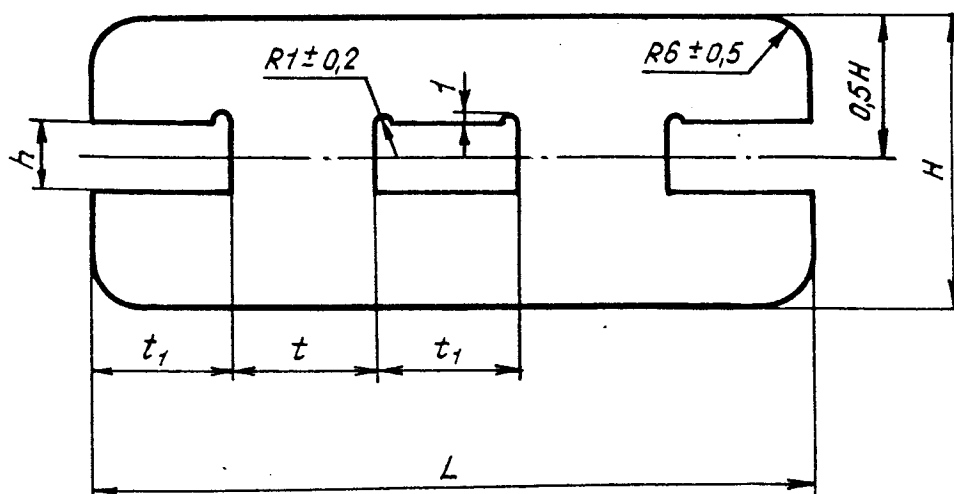

Размеры в мм

Типоразмер	Применяемость	L	b	H	t	t ₁	d	h	S	r	Масса 1 м створки из Д16АМ, кг			
			Пред. откл.		Поле допуска									
			±0,4	±0,5	d11	H11	H14							
1	От 30 до 1990 с интервалом 20	16	38	10	10	2,2	9	0,5	1,0	0,047				
2											40	3,2	12	0,049
3											38			
4											40	3,2	13	0,076
5	От 90 до 1980 с интервалом 60	40	30	30	0,8	1,6	0,086							
6	От 180 до 1920 с интервалом 120	30	68	60				60	0,140					

Примечание. Для определения массы створок, изготовленных из стали, значение массы, указанное в таблице, умножить на коэффициент 2,76.

* Размер для справок.

№ изм.

1

3

№ изв.

8836

9197

12408

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

3355

