

OBORONSTAL.RU

УДК 621.315.68

Группа Е78

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 13351-78

**КОЛОДКИ КЛЕММНЫЕ
ОДНОРЯДНЫЕ**
Конструкция и размеры

На 6 страницах

Взамен 5412А

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 27 сентября 1978 г.

№ 087-18


дата введения 1 июля 1979 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на однорядные клеммные колодки для подсоединения электрических проводов.
2. Конструкция, размеры и коды ОКП однорядных клеммных колодок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

*KOC-3514
B.B. KOC-3076*

№ изм.	1	2	3	6	4
№ изв.	9039	9186	11263	12721	12735
№ дубликата					
№ подразделения	3785				

OBORONSTAL.RU

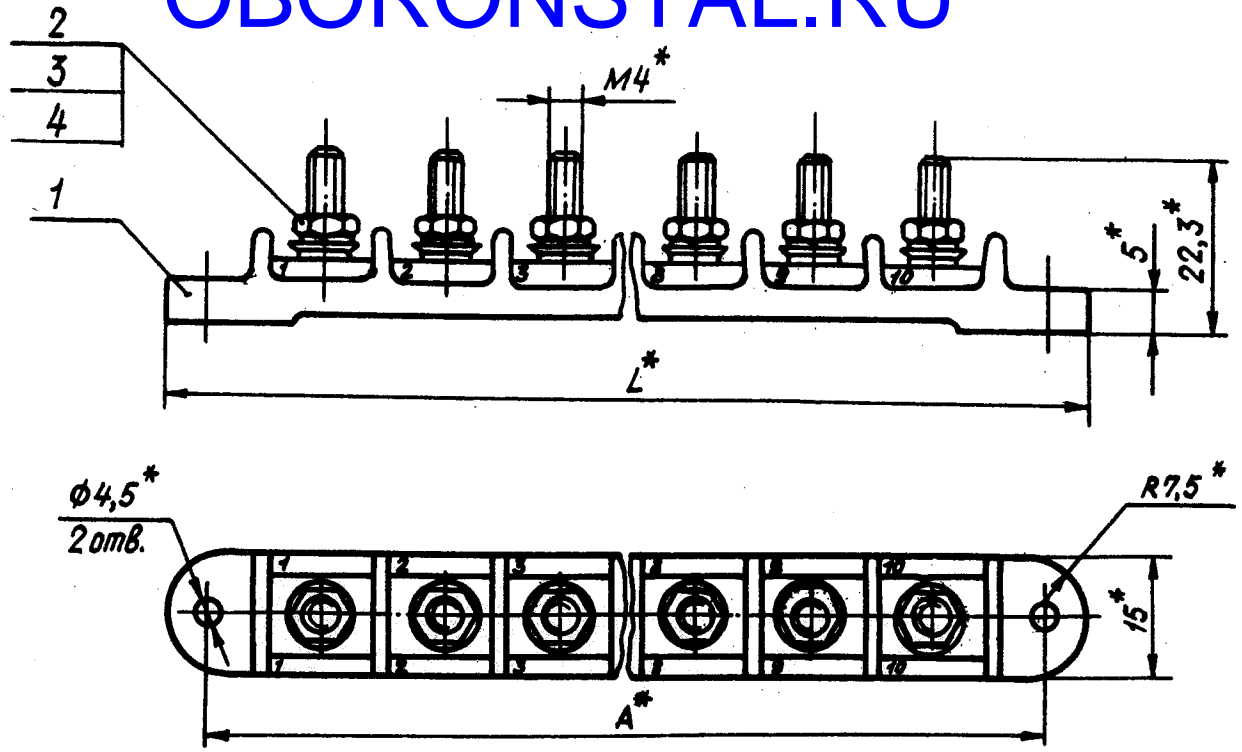

№ изм.	1
№ изл.	9039

Изм. № дубликата	3785
Изм. № подлинника	

*Размер для справок.

OBORONSTAL.RU

Инв. № дубликата		№ изм.	1	3
Инв. № подлинника	3785	№ изв.	9039	11263

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	Кол. клемм	L	A	Поз.1 Колодка однорядная		Поз. 2 Гайка		Поз. 3 Шайба пружинная		Поз. 4 Шайба защитная		Масса
					Обозначение	Кол.	Обозначение	Кол.	Обозначение	Кол.	Обозначение	Кол.	
1	75 9588 7541 01	2	58	47	1-ОСТ 1 13352-78	4-КД	ОСТ 1 33033-80	4-КД- ОСТ 1 11532-74	2	2	4-ОСТ 1 14088-81	2	14,3
2	75 9588 7542 00	3	74	63	2-ОСТ 1 13352-78				3	3		3	20,2
3	75 9588 7543 10	4	90	79	3-ОСТ 1 13352-78	1			4	4		4	24,2
4	75 9588 7544 09	6	122	111	4-ОСТ 1 13352-78				6	6		6	31,2
5	75 9588 7545 08	8	154	143	5-ОСТ 1 13352-78				8	8		8	48,4
6	75 9588 7546 07	10	186	175	6-ОСТ 1 13352-78				10	10		10	59,9

3. Маркировать обозначение и клеить окончательную приемку на бирке.

4. Технические условия - по ОСТ 1 00909-78.

5. Таблица соответствия однорядных клеммных колодок по настоящему стандарту однорядным клеммным колодкам по нормам 5412А приведена в справочном приложении.

Пример наименования и обозначения однорядной клеммной колодки типоразмера 2:

Колодка клеммная 2-ОСТ 1 13351-78

№ изм.	3
№ изв.	11263

Инв. № дубликата	
Инв. № оригинала	3785