

OBORONSTAL.RU

УДК 531.717.51

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 13637-79

НАКОНЕЧНИК

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 8111 04

Распоряжением Министерства от 24 декабря 1979 г. № 087-16/5
срок введения установлен с 1 января 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Конструкция и размеры наконечника должны соответствовать указанным на чертеже.

В-6 от 598.94 Ю.М.Орлов 16.11.94

№ изм.	1	2
№ изв.	10124	12221

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	4242



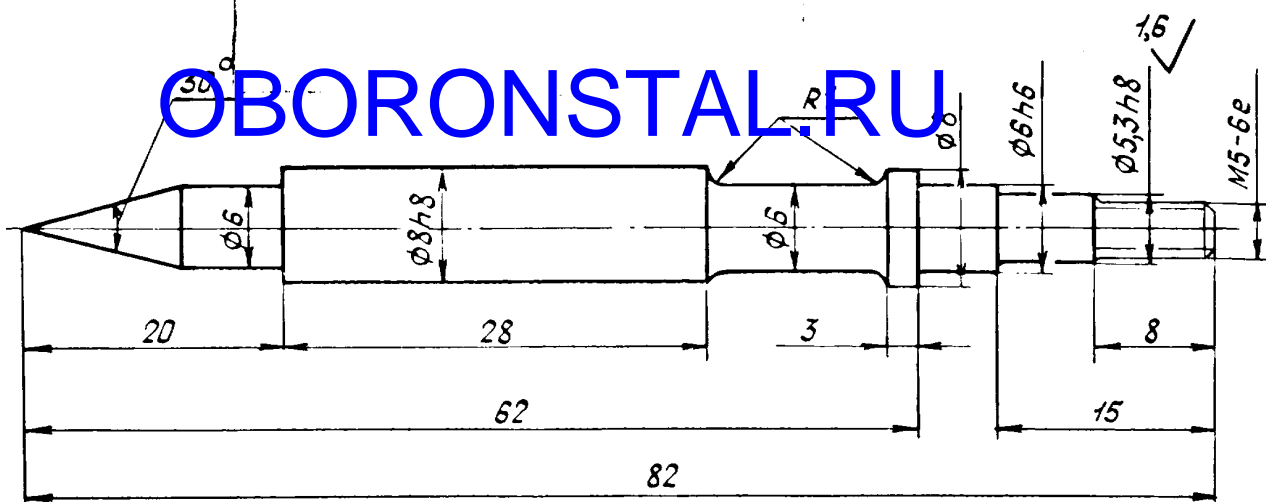

2. Материал: сталь 45 ГОСТ 1050-88.

3. Термическая обработка: 45,5 . . 49,5 HRC₃, группа контроля 3 ОСТ 1 00021-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Фаска и недорез резьбы - по ОСТ 1 00010-81.

6. Покрытие: Кд9.фос.окс*.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Масса - 0,018 кг.

Наименование и обозначение наконечника:

Наконечник ОСТ 1 13637-79

№ изм.	1	2
№ изв.	10124	12221

Изм. № дубликата	4242
Изм. № подлинника	

* По действующему в отрасли документу.

ОБОРОNSTAL.RU

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	4212