

OBORONSTAL.RU

УДК 621.884

Группа Г34

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 34013-76

ЗАКЛЕПКИ СТЕРЖНЕВЫЕ

На 4 страницах

Технические условия

Введен впервые

ОКП 75 9311

Проверен в 1988 г.

Подлежит проверке в 1998 г.

Проверен в 1983 г.

Подлежит проверке в 1988 г.

Распоряжением Министерства от 24 августа 1976 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на стержневые заклепки, предназначенные для выполнения соединений с повышенным техническим ресурсом.

№ изм.	1	2
№ изм.	8657	9774

№ изм.	12
№ изм.	

в си. 552.93 Николаева 06.04 93 И.И.И.

12

ОБОРОNSTAL.RU


1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Заклепки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ОСТ 1 34104-80 по стандартам конструкции и размеров, в которых имеется ссылка на настоящий стандарт.

1.2. Допускается наложение металла на торцах заклепок, изготавливаемых холодной высадкой, глубиной не более 0,1 мм.


1.3. Допускаются следующие отклонения от геометрической формы:

- лунки на торцах заклепок с углом не менее 172° и радиусом $R \geq 3$ мм (черт.1);

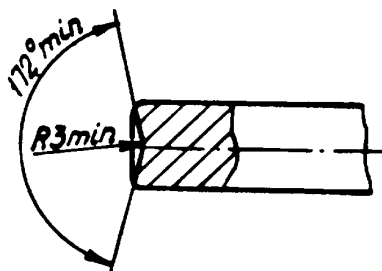


Черт.1

- конус на концах заклепок с углом $5^\circ \pm 2^\circ$ на длине не более 1,5 мм (черт.2).

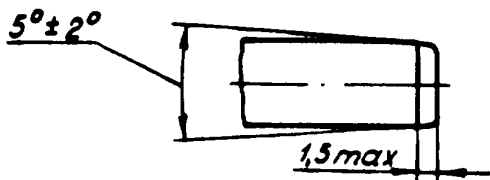

Черт.2

1.4. Допуск перпендикулярности торцов к оси заклепки $t - 0,0349 d$ (соответствует 2°), черт.3.

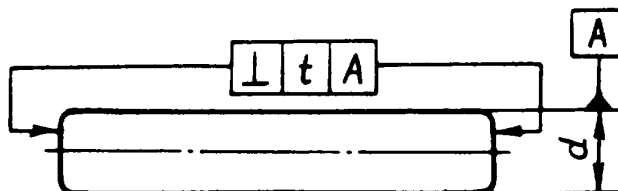

Черт.3

№ изм.	1	2
№ изв.	8657	9774

12

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

В. С. 552.93 / Н. С. 06.04 / 3.2 / el dref

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок исполнения команды
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1,2	3	4	-	8557	ИИЗ -	27.01.89	01.01.85
2	1,2,3	-	-	-	9774	Дорожкин		01.01.89

① Нов. Изв. № 8557

8 СИ.552.93	Николева	06.09 93	И.Удов
-------------	----------	-------------	--------

Известия № 12

12